


Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

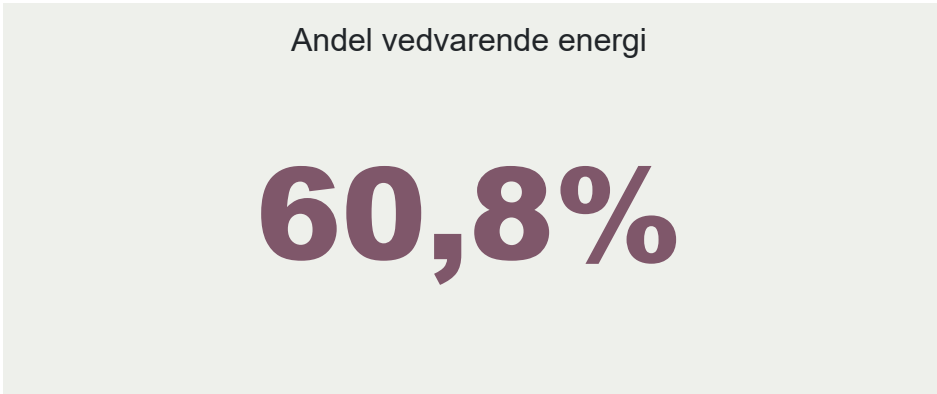

Rangering - CO₂ udledning

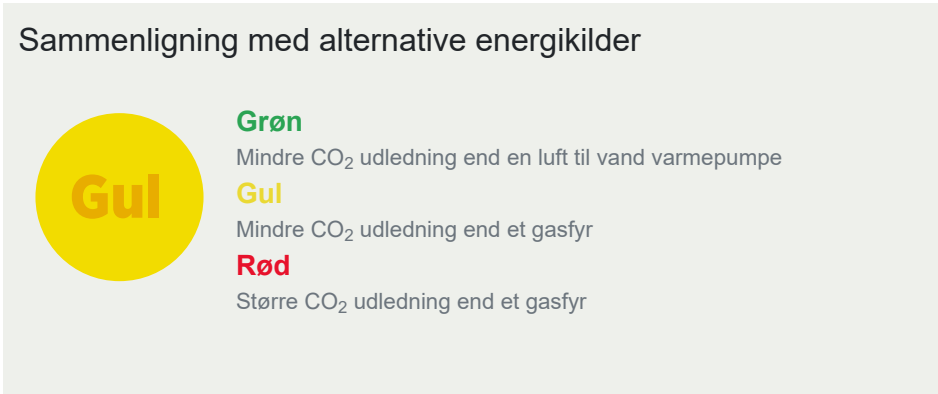

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

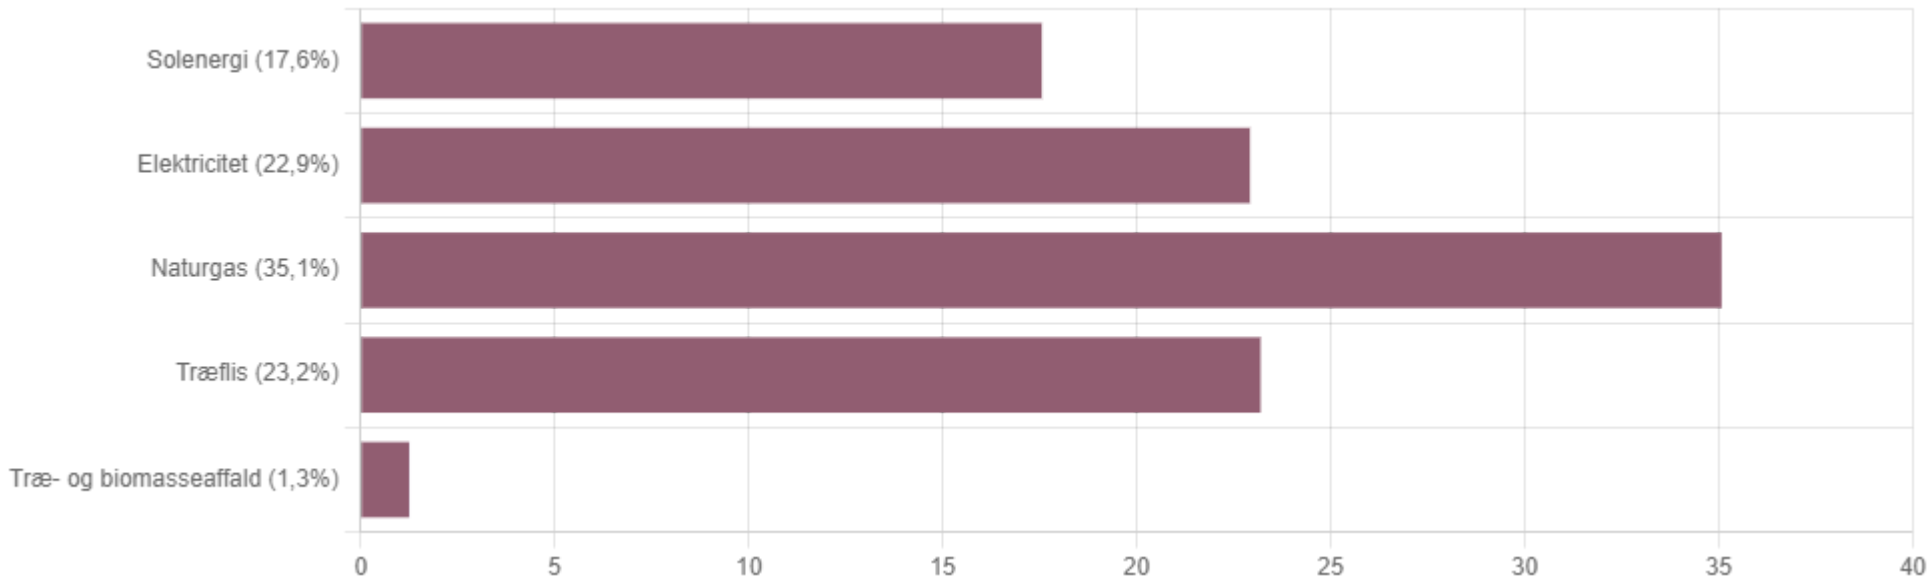

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	22,9	kg/GJ	82,5	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	113,7	g/GJ	409,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,6	g/GJ	5,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	26,5	kg/GJ	95,4	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	5,4	g/GJ	19,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	71,5	g/GJ	257,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	99,7	g/GJ	358,9	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	24,4	g/GJ	87,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	7,3	g/GJ	26,3	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk
CVR: 12787111
Industrivej 10 | 6840 Oksbøl
+45 75 27 13 25 | td@oksvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.